


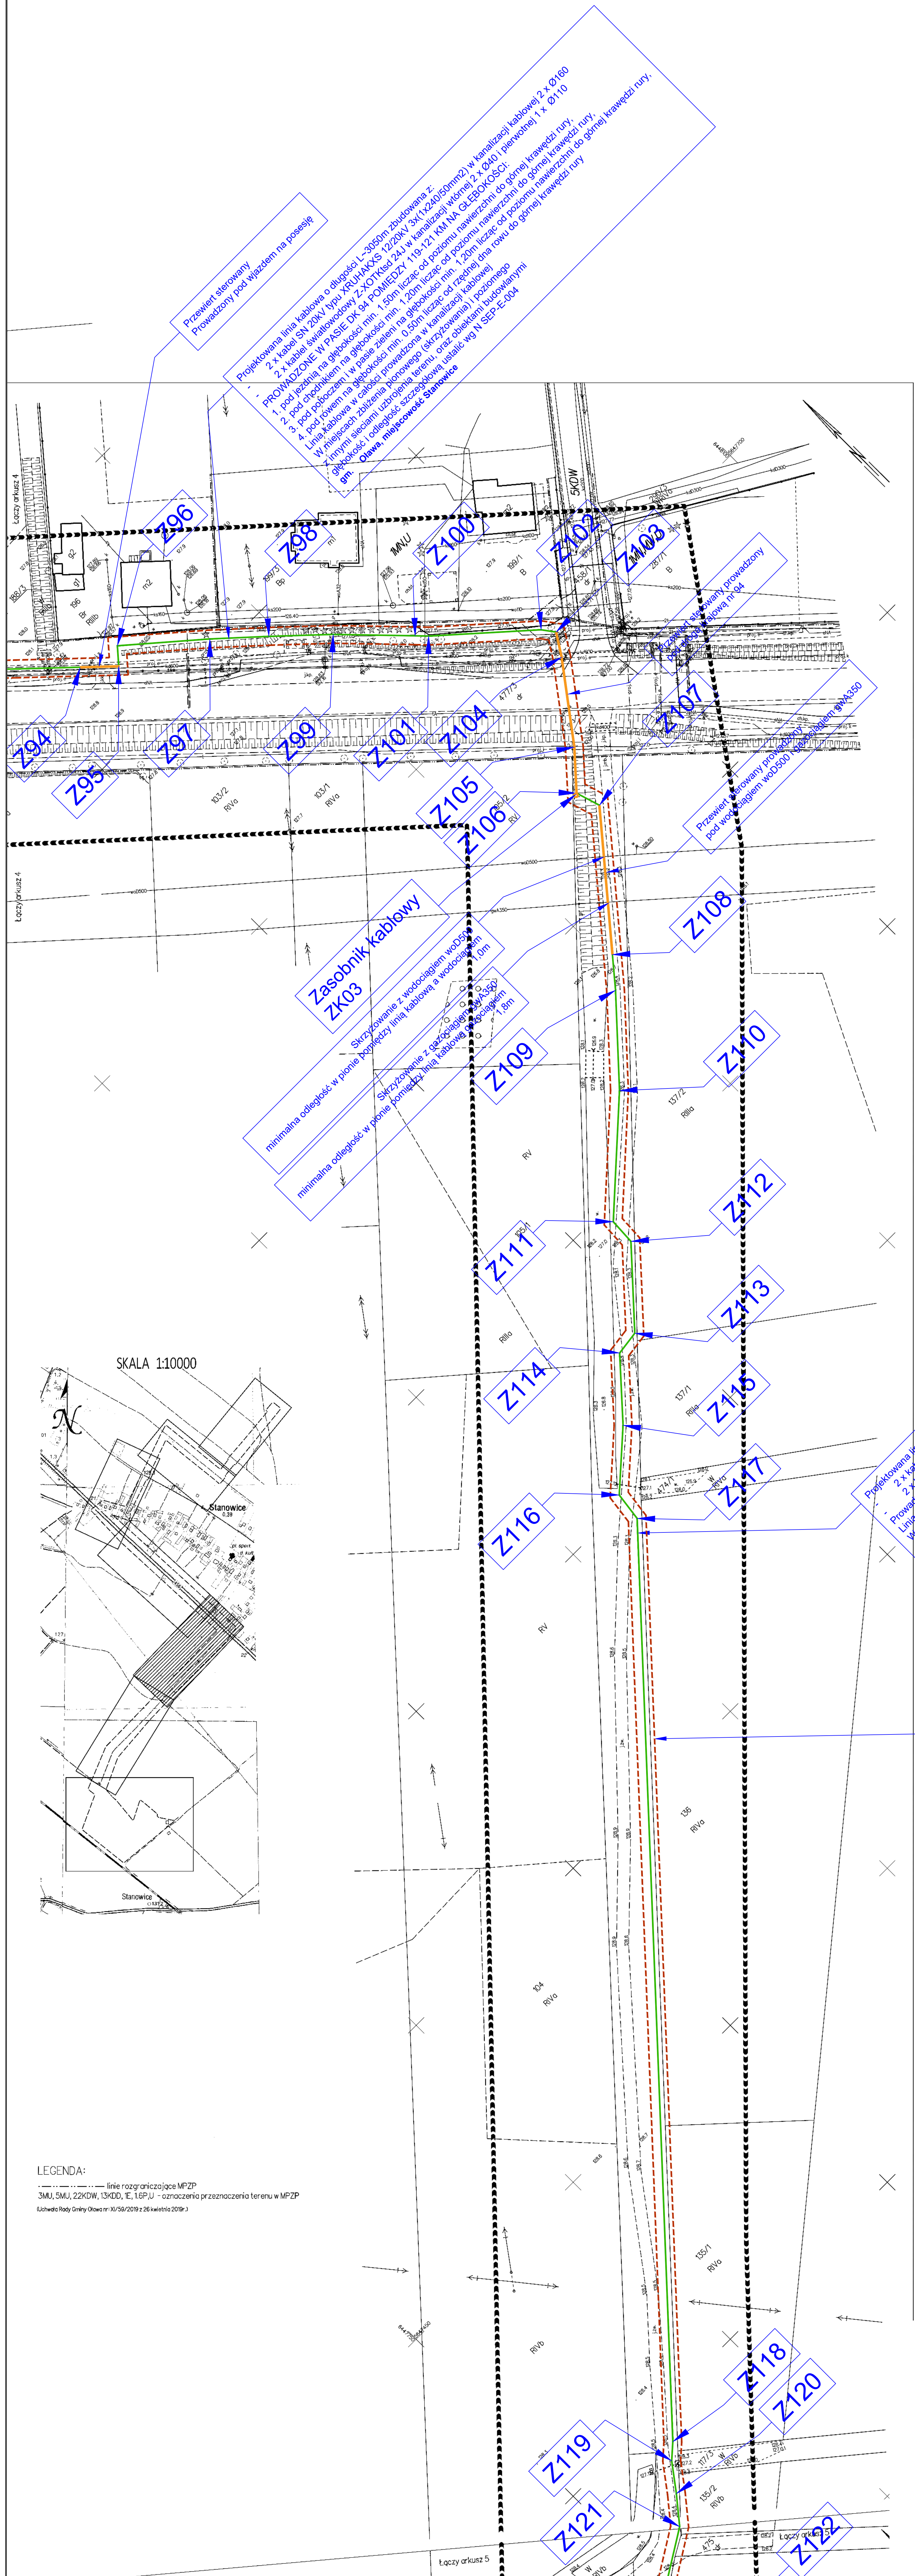

Przewiert sterowany
Prowadzony pod widzem na posesję

Projektowana linia kablowa o długości L=3050m zbudowana z:
2 x kable SN 20kV typu XRUHAKXS 12/20kV 3x(1x240/50mm²) w kanalizacji kablowej 2 x Ø160
PROWADZONE W PASIE DK 94 POMIEDZY 119+21 KM MA GEBOYCSCI;
1. pod jezdnią na głębokości min. 1,20m licząc od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury,
2. pod jezdnią na głębokości min. 1,20m licząc od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury,
3. pod jezdnią na głębokości min. 1,20m licząc od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury,
4. pod jezdnią na głębokości min. 1,20m licząc od poziomu nawierzchni do górnej krawędzi rury.
Linia kablowa w całości prowadzona w kanalizacji kablowej
W miejscu zbieżenia ulic (skrzyżowania) i poziomego
z innymi sieciami uzbrojenia terenu, oraz obiektami budowlanymi
głębokość i odległość szczegółowa ustalic wg N SEP-E-004
gm. **Oława, miejscowość Stanowice**

Zasobnik kablowy
ZK03

Skryzowanie z wodociągami w ODC
minimalna odległość w pionie pomiędzy linią kablową a wodociągami 1,0m

Skryzowanie z drogowymi w ODC
minimalna odległość w pionie pomiędzy linią kablową a drogowymi 1,8m

Przewiert sterowany prowadzony
pod podciągami wod5000 kanalizacją gma0500

Projektowana linia kablowa o długości L=3050m zbudowana z:
2 x kable SN 20kV typu XRUHAKXS 12/20kV 3x(1x240/50mm²) w kanalizacji kablowej 2 x Ø160
PROWADZONE W PASIE DROGOWYM W ODC POMIEDZY 119+21 KM MA GEBOYCSCI;
Linia kablowa w całości prowadzona w kanalizacji kablowej
W miejscu zbieżenia ulic (skrzyżowania) i poziomego
z innymi sieciami uzbrojenia terenu, oraz obiektami budowlanymi
głębokość i odległość szczegółowa ustalic wg N SEP-E-004
gm. **Oława, miejscowość Stanowice**

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego

LEGENDA:
--- linie rozgraniczające MPZP
3MU, 5MU, 22KDW, 13KDD, 1E, 1EP, 1U - oznaczenia przeznaczenia terenu w MPZP
(Uchwała Rady Gminy Oława nr 10/56/2019 z 26 kwietnia 2019r.)

LEGENDA:
Projektowana linia kablowa
Odcinki prowadzone za pomocą przewiertu sterowanego
Obszar oddziaływania
Punkty charakterystyczne projektowanych obiektów budowlanych (Współrzędne punktów zawarto w części opisowej)