



BUDYNEK GPZ STANOWICE
ROZDZIELNICA GŁÓWNA 20kV (FRAGMENT)

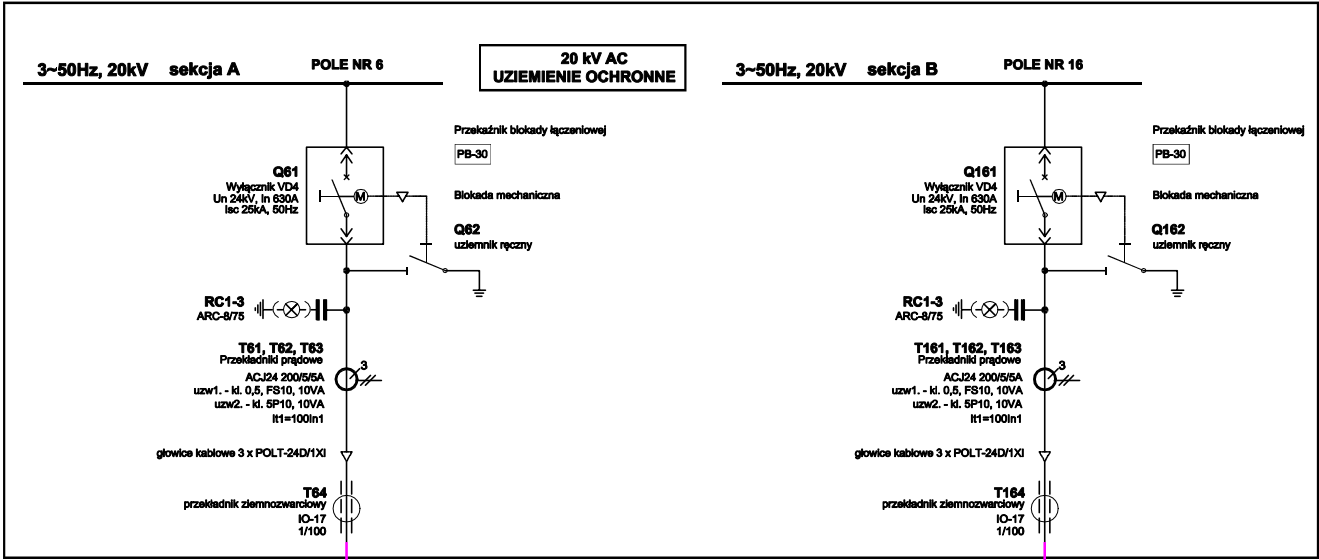


PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE SN Dla PV Stanowice I 20kV ESV S.A.

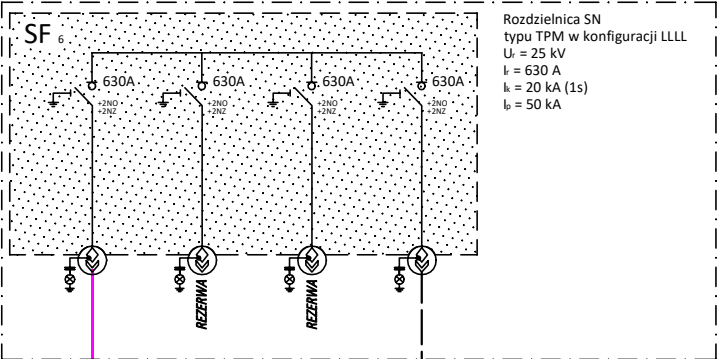

Projektowana linia kablowa SN DO PV-1
typu 3x XRUHAKXS 12/20kV 1x240/50mm²

PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE SN Dla PV Stanowice II 20kV ESV S.A.

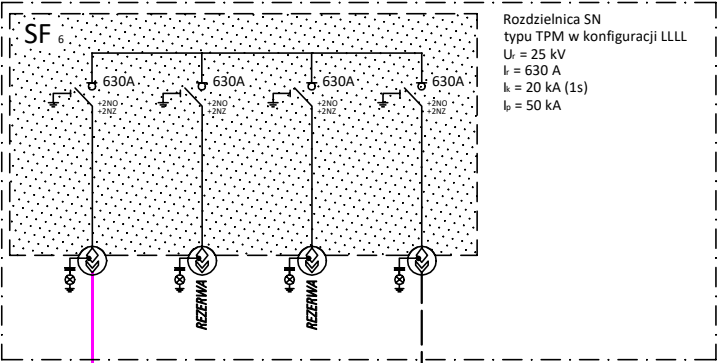

Projektowana linia kablowa SN DO PV-2
typu 3x XRUHAKXS 12/20kV 1x240/50mm²

Projektowana linia kablowa SN 20 kV
typu 3 x XRUHAKXS 12/20 kV 1x240/50 mm²
w nurze osłonowej DVK fi 160

L ~ 3050m

Projektowana linia kablowa SN 20 kV
typu 3 x XRUHAKXS 12/20 kV 1x240/50 mm²
w nurze osłonowej DVK fi 160

L ~ 3050m

Projektował			08.2023	SKALA: -	FORMAT: A3
Nr uprawnień			08.2023	INWESTOR: ESV S.A. UL. CIEPŁOWNICZA 1A, 55-011 SIECHNICE	
Współpraca			08.2023		
Sprawdził			08.2023	NAZWA: PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA PRZYŁĄCZA SN DLA FARM PV O MOCY 2 x 5 MW PROJEKTOWANYCH NA DZIAŁKACH NR 128/7, 79/6 OB. 0026 I 5/2 OB. 0001 GM. OŁAWA W MIEJSCOWOŚCI STANOWICE	
Nr uprawnień			08.2023		
Ider. pracowni			08.2023	TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA FARMY FOTOWOLATYCZNEJ DLA STANOWICE I I STANOWICE II	
	Nazwisko	Podpis	Data		
Zastrzega się prawa autorskie					